




SCHAUEN SIE SICH HIER UNSERE ANLEITUNG ZUR KORREKTEN ANMISCHUNG AN –
EINFACH QR-CODE SANNEN.

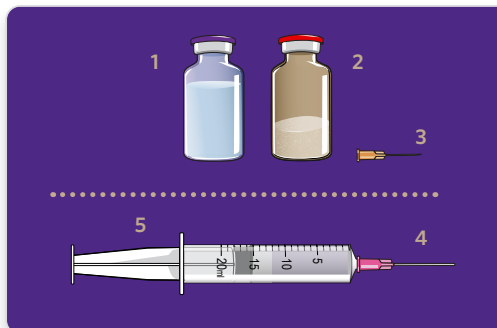

Die Packung enthält:

- Sterile Durchstechflasche mit Lösungsmittel (1)
- Durchstechflasche mit Fluralaner-Pulver (2)
- Belüftungskanüle (25 G) (3)
- Packungsbeilage

Zusätzlich wird benötigt:

- Sterile Transferkanüle (18 G) (4)
- Sterile 20-ml-Spritze für den Transfer (5)

Zur richtigen Vorbereitung befolgen Sie sorgfältig die einzelnen Schritte zum Mischen in der Gebrauchsinformation. Verwenden Sie zur Verabreichung eine sterile Spritze und sterile 18-G-Kanüle.




1 ◀ **Schütteln Sie die Durchstechflasche mit Fluralaner-Pulver**, um mögliche Aggregate vor der Rekonstitution aufzubrechen.

Drehen Sie die Durchstechflasche mit dem Lösungsmittel mindestens drei Mal, bis der Inhalt sichtbar gleichmäßig ist. Die Flüssigkeit kann klar bis trüb sein. ▶




3 ◀ Entfernen Sie die lila Kappe von der Durchstechflasche mit Lösungsmittel. Mit einer 20-ml-Spritze und einer 18-G-Kanüle bis zu 14 ml Luft in die Injektionsflasche mit dem Lösungsmittel injizieren, dann aus der Injektionsflasche **15 ml Lösungsmittel** entnehmen. Bitte beachten: In der Durchstechflasche befindet sich mehr Lösungsmittel, als zur Rekonstitution benötigt wird.


Weitere Anleitungsschritte auf der nächsten Seite ...

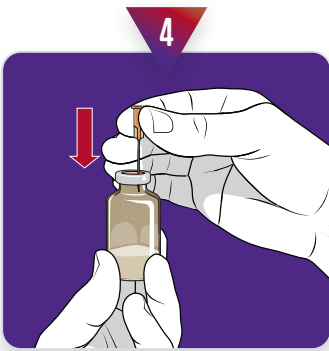


- ▲ Entfernen Sie die rote Kappe der Durchstechflasche mit Fluralaner-Pulver. Führen Sie die **25 G-Belüftungsnadel** oben in die Durchstechflasche mit Fluralaner-Pulver ein.

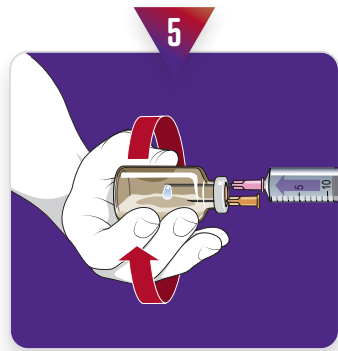

- ▲ Während Sie die **Durchstechflasche horizontal in der Hand drehen**, geben Sie die **15 ml Lösungsmittel langsam** in die Durchstechflasche mit Fluralaner-Pulver, um eine vollständige Benetzung des Pulvers zu gewährleisten.

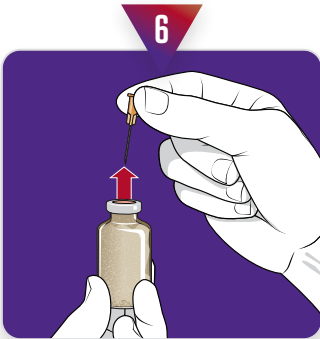

- ▲ Nach der Zuführung des Lösungsmittels entfernen Sie die Belüftungs- und Transferkanülen aus der Injektionsflasche. Kanülen verwerfen.

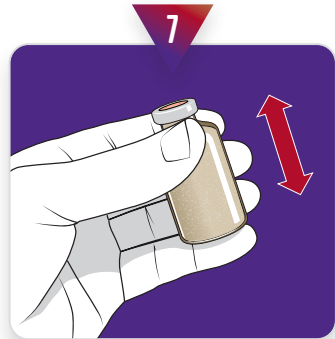

- ▲ **Schütteln Sie die Durchstechflasche mindestens 30 Sekunden lang kräftig**, bis sich eine gründlich gemischte Suspension aus Fluralaner und Lösungsmittel gebildet hat. **Schütteln Sie die rekonstituierte Durchstechflasche vor jedem Gebrauch 30 Sekunden lang kräftig**, um eine gleichmäßige Suspension zu erhalten.

Die Haltbarkeit von BRAVECTO® Injektion beträgt 3 Monate bei einer Lagerung von unter 30°C ab Rekonstitution oder 20 Durchstiche des Stopfens der Durchstechflasche, je nachdem, was zuerst eintritt.

Weitere Informationen zu Bravecto® 150 mg/ml Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Hunde finden Sie hier. ▶



Verschreibungspflichtig



Rezept- und apothekenpflichtig

DE-BRV-231200010

Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Die Wissenschaft für gesündere Tiere

Intervet Deutschland GmbH · Feldstraße 1a · D-85716 Unterschleißheim ·

www.msd-tiergesundheits.de

Intervet GesmbH · Siemensstraße 107 · A-1210 Wien ·

www.msd-tiergesundheits.at



MSD

Tiergesundheit